


給水配管及び電気線配イメージ図

給水配管の水漏れ等は、日常確認として確認願います。
冷房シーズンオフのメンテナンスとして、給水配管の「水抜き」をお願いします。

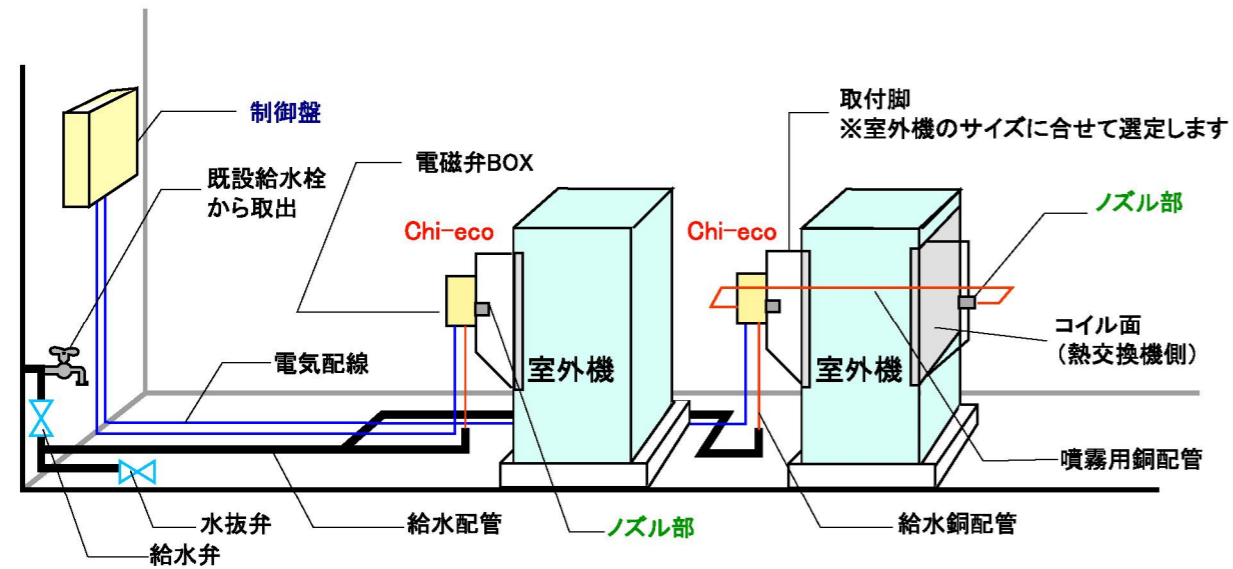


※高架水槽等の低水圧の場合は給水加圧装置が必要となります。

Chi-eco設置に適する場所は…

夏場の使用電力が大きく、高圧カットの恐れがある場所。
室外機が狭い路地や複数台設置し排熱が非常に多い場所は要チェックです！

例：会社、工場、店舗、遊技場、事務所ビル、病院、ホテルなど

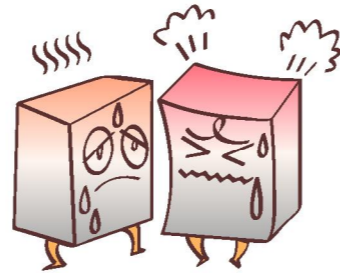

◆Chi-eco設置例◆



販売店

京都熱学株式会社

〒615-0007 京都市右京区西院上花田町6-8
TEL. 075(321)0821 FAX. 075(314)6334
<http://www.kyoto.zaq.ne.jp/kyonetsu/>
e-mail: kyonetsu@kyoto.zaq.ne.jp



自然を守っていくためにあなたにできること
地球にやさしくエコロジー

Chi-eco

もっともっと地球と企業に
やさしい環境づくりのために

全メーカー対応

〇 きょうねつ